

チェックバルブ

CV-1/2 CV-3/4 CV-1 CV-1¹/₂ CV-2 CV-3 CV-4

圧力損失の比較的小さいチェックバルブである。

バーナが元混合式である場合や、装置の構造上、逆流のおそれのある場合は必ず取り付ける。

取扱上の注意点

- ・アルミ製のため、配管取付に際し無理な力がかからないようにする。
- ・取付方向は、水平または上向きにする（ガスの流れが下向きの場合は別設計になる）。
- ・使用圧力は30kPa以下とする。




●仕様<フランジ接続> ((株)正英製作所製)

器種	CV-1	CV-1 ¹ / ₂	CV-2	CV-3	CV-4	備考	
外形寸法	A (mm)	113	140	160	200	245	
	B (mm)	φ 100	φ 145	φ 170	φ 249	φ 320	
	C (mm)	φ 95	φ 120	φ 130	φ 180	φ 200	
	D (mm)	75	95	105	145	165	P.C.D.
取付寸法	E (取付フランジ)	25A	40A	50A	80A	100A	JIS 5K フランジ
重量	(kg)	1	2	3	6	9	

●仕様<ねじ接続>

器種	CV-1/2	CV-3/4	
外形寸法	A (mm)	80	88
	B (mm)	φ 78	φ 85
	C (mm)	φ 34	φ 38
取付寸法	E	Rc ¹ / ₂	Rc ³ / ₄
重量	(kg)	0.74	0.88

外形図

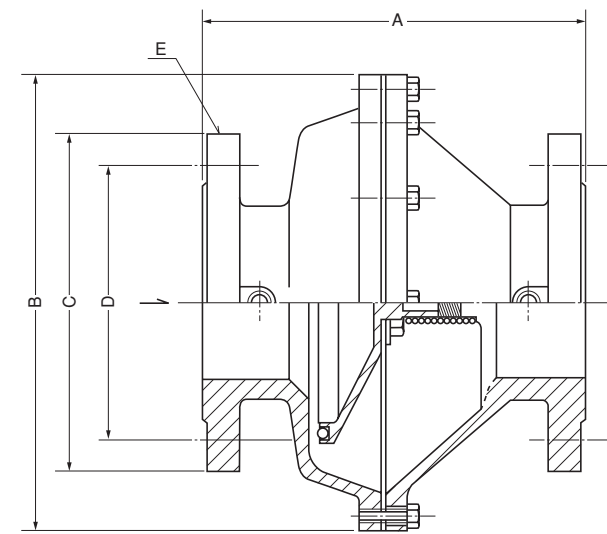

(データ)
ガス流量 (13A比重0.65) と圧力損失の関係 (水平取付)

